



АДМИНИСТРАЦИЯ СИВОХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2014г

с. Сивохино

№ 3/1

**Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения
Сивохинского сельсовета Тасеевского района**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09. 2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом Сивохинского сельсовета Тасеевского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения Сивохинского сельсовета Тасеевского района, согласно приложению №1.
2. Определить единой ресурсоснабжающей организацией в сфере водоснабжения в с. Сивохино Тасеевского района ООО «Коммунальщик».
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации
Сивохинского сельсовета:

А.М.Жаконис

Приложение к
постановлению администрации
Сивохинского сельсовета от 20.02.2014г. № 3/1

**СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ
С.СИВОХИНО ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

Введение

Схема водоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения с. Сивохино Тасеевского района Красноярского края являются Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), положений "СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (утв. Приказом Мин региона России от 29.12.2011 N 635/14).

с. Сивохино находится в 26 км. от с.Тасеево Тасеевского района, относится к группе районов восточной зоны Красноярского края. В состав Сивохинского сельсовета входят следующие населенные пункты:

с.Сивохино – административный центр, с численностью населения 442человек.

д. Корсаково, д. Лукашино, п. Ялай.

Общая численность населения проживающего на территории поселения составляет 862 человека.

Климат на территории резко континентальный, с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом.

Схема водоснабжения предусматривает обеспечение услугой централизованного водоснабжения жилищный фонд с. Сивохино.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения с.Сивохино

Водоснабжение с.Сивохино осуществляется из водонапорной башни, скважин и частных колодцев.

В настоящее время на территории поселения централизованное водоснабжение составляет около 70 % от общего объема водопотребления подземных вод. Вода из скважины подаётся в водонапорную башню объемом 25 м³ и далее в водопроводную сеть к потребителям.

Протяженность водопроводных сетей составляет 2000 метров. К водопроводным сетям подключены колонки, которыми пользуются жители 110 домов находящихся по ул. Молодежной, Советской, Центральной, а

также МБОУ «Сивохинская средняя общеобразовательная школа №5», котельная, МБУК «Сивохинский сельский дом культуры». Жители, проживающие на этих улицах, пользуются услугой холодного водоснабжения круглогодично.

В тёплый период подключается «летний водопровод» которым пользуются жители, проживающие по улицам: ул. Молодежной, Советской, Центральной. Численность жителей проживающих на этих улицах составляет 380 человек.

В других населённых пунктах сельсовета население обеспечивается водоснабжением за счет индивидуальных дворовых колодцев и бытовых скважин.

Водонапорная башня построенная в деревянном исполнении (брус) требует капитального ремонта (замены металлической емкости объёмом 25м³).

Зона санитарной охраны водонапорной башни организована частично, требуется проведение работ в части: устройства ограждения, устройства дорожек с твердым покрытием, ведущих к сооружениям, планирование территории с учетом отвода поверхностного стока за пределы зоны санитарной охраны.

Водоподготовка и водоочистка воды отсутствует, потребителям подается исходная (природная) вода.

Существующее положение в сфере водоотведения

В с. Сивохино централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует. Производить систему централизованной канализации малых населенных пунктов нецелесообразно, ввиду малой численности их населения, сложностей рельефа, взаимной удаленности.


Индивидуальные жилые дома в основном оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы, часть жилого сектора имеет септики. Услуги по откачке и вывозу ЖБО оказывают индивидуальные предприниматели.

Перспективное развитие системы водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения будет являться действующая водонапорная башня. При этом необходимо произвести капитальный ремонт водонапорной башни с заменой накопительной емкости объёмом 25м³.

Площадки водонапорных сооружений должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ с. СИВОХИНО ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА

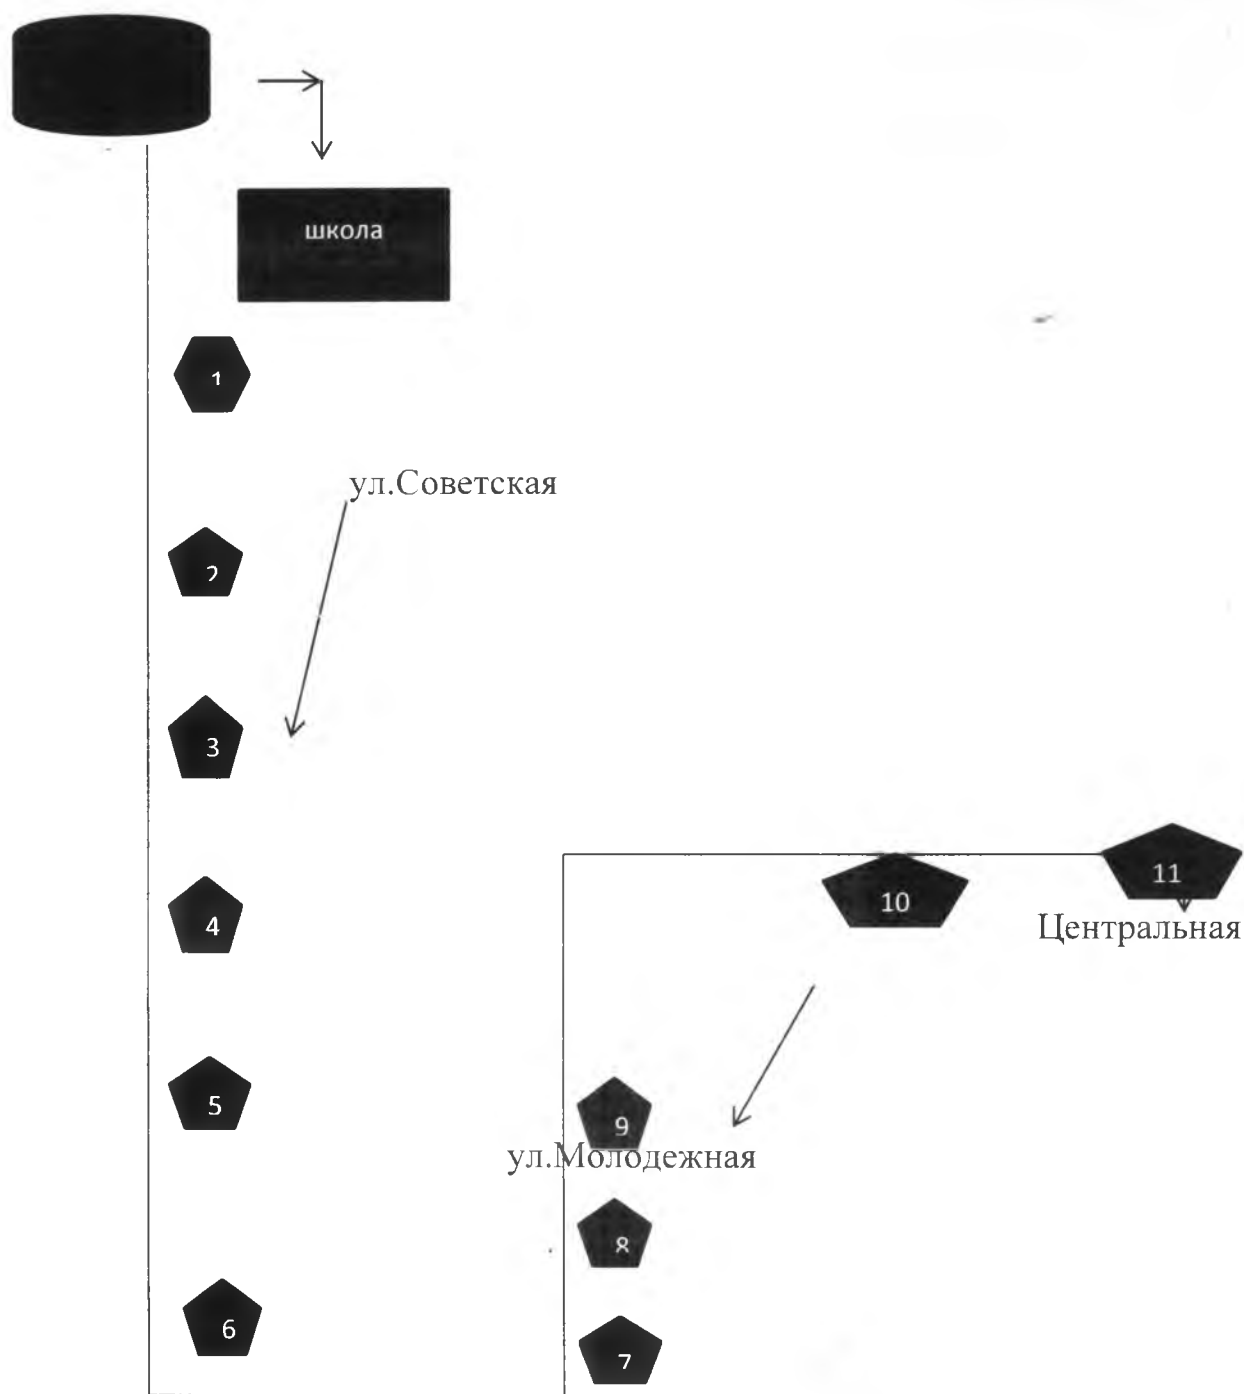

Протяженность водопровода 1800м, до школы 200м

Диаметр труб -100, пластмассовые трубы, стыки чугунные.



-водонапорная башня



- колонки